

令和 7年 3月 18日 発行

仕様変更指示書






承認		担当	
			

下記の内容について仕様変更を行いますので関係各位の周知徹底をお願いいたします。

変更指示番号	変更66-002		該当事項を ○で囲むこ と	設計変更 工程変更 材料変更 その他		
変更題目	FXU-1 逆洗管に空気逃がし追加					
適用型式	FXU-1					
変更前	逆洗管 空気逃がしなし		変更後	逆洗管 空気逃がし追加		
変更理由及び経緯	◆ FXU-1型において、原水ポンプ槽が前置する場合、ばっ気型スクリーン用+FXU用の風量が必要となる。FXU-1型の場合、その構造から逆洗時にブロワーの全風量が逆洗管に流れ込む為、選定ブロワーが400Lを超えると、担体が濾過槽のバッフル下部に回り込む可能性がある。 ※ 開発時の担体濾過槽最大風量想定395L 上記理由によりFXU-1型の逆洗を調整できるように、空気逃がしを追加する。 ※ 設計図面には空気逃がしを表記しない（オプション扱い） ※ ブロワーの風量に関係なく、空気逃がしを追加する（維持管理性の向上の為）					
実施日	次回生産分より対応					
配付先	(配付先を○で示す)					
社 内		関 連 会 社				
営業推進部	○	日 研 産 業				
技術推進部	○	大 勝 工 業				
白山生産G		ユ ニ ホ ッ ク				
大竹生産G	○	宮 田 工 業 所				
添付資料	図面		備考			

原図サイズ

A3

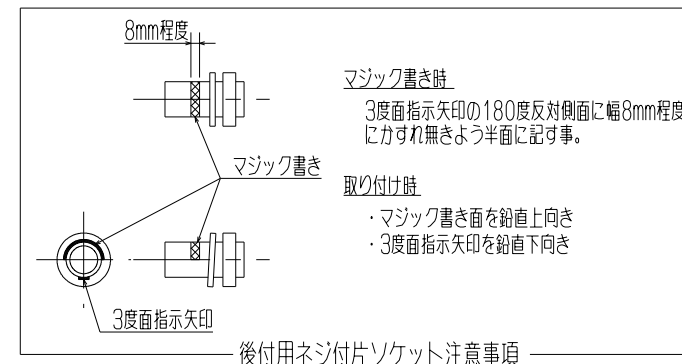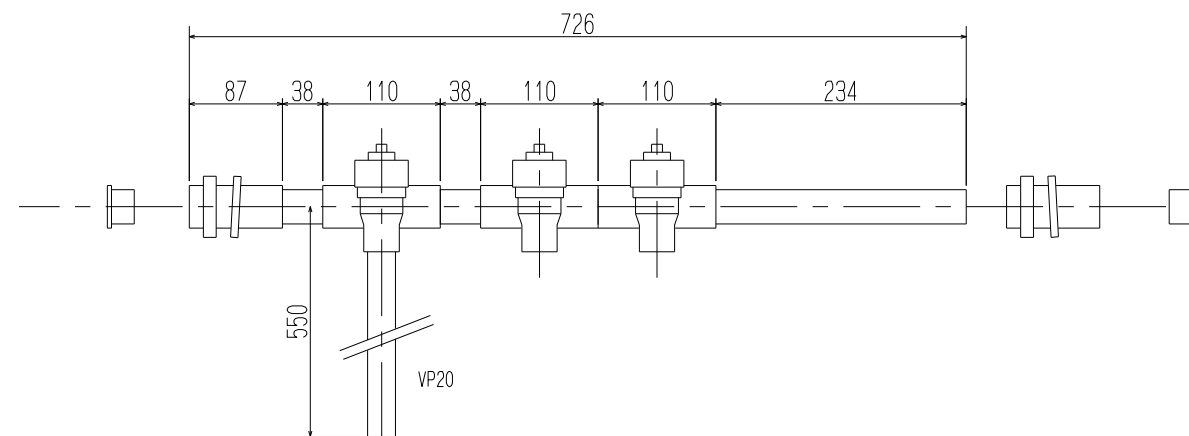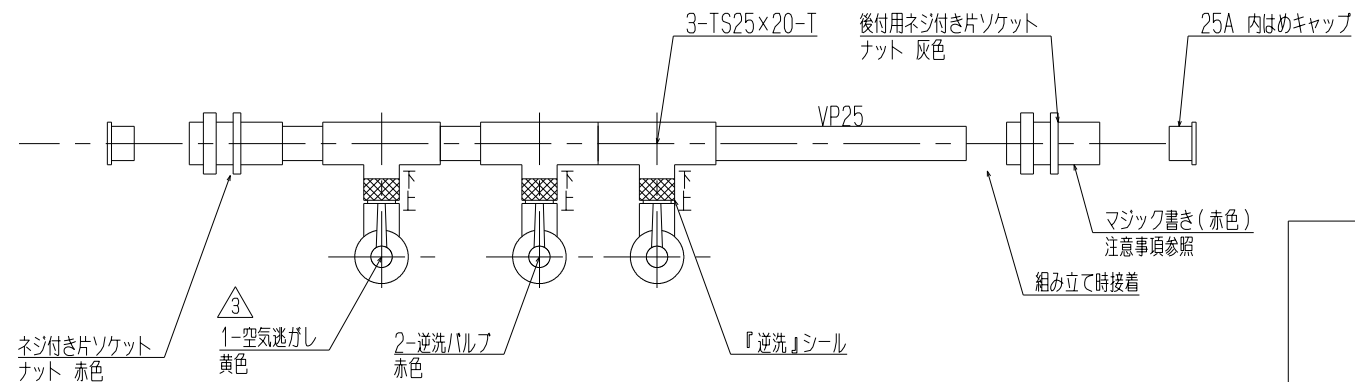

※ナット・マジックの色注意

変更

△ 関西化工→宮田工業所 (Q1.8.18)

△ 構造変更 (H15.7.28)

△ 空気逃がしバルブ追加 (R6.3.17)

記事



アムズ株式会社

AMS Corporation.

DATE 2003. 8 . 7

承認 検 査 担 当 製 図

SCALE 1 / 5

FXF, FXU, CXA型 担体濾過槽

上部配管 (C) (宮田工業所製バルブ仕様)

設計NO. 23-4019 図面NO. FXUP-TRE-JY0BU.C2-3